

Flygning med drönare Skellefteå sjukhus


Flygning med drönare

Inom en radie om 1 000 m från helikopterflygplatsen vid Skellefteå sjukhus får ingen drönarflygning ske utan godkänt samråd med flygplatsledningen vid Skellefteå sjukhus.

Bruk av drönare (RPAS) i helikopterflygplatsens närhet medför olika risker för helikopter-verksamheten kring Skellefteå sjukhus flygplats. Användningen av drönare regleras i lagar, förordningar och regler. Att reglerna följs ansvarar alltid drönarpiloten för, även om samråd godkänts av flygplatsledningen vid Skellefteå sjukhus. Mer information finns på Luftfartsverkets drönarkarta

<https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/> samt på

<http://lfv.se/tjanster/informationstjanster/lfvs-dronarkarta>

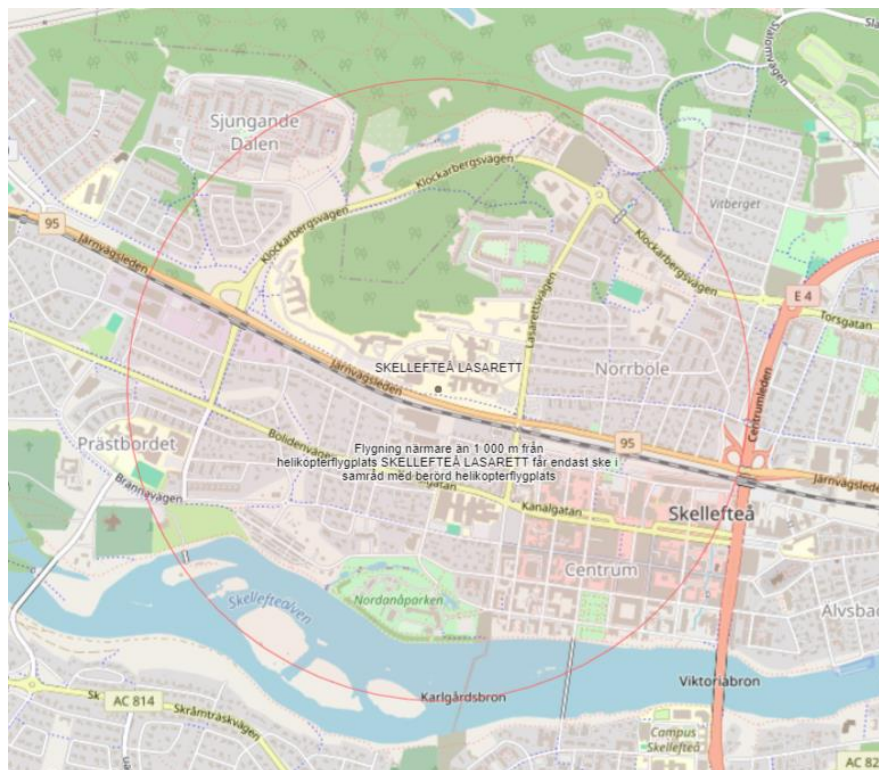

Samråd och ansökan

Samråd inför drönarflygning sker genom att ansvarig drönarpilot kontaktar flygplatsledningen via e-post: helikopterflygplatser@regionvasterbotten.se

Följande information ska framgå:

- Namn och kontaktuppgifter (e-post, mobiltelefon) för ansvarig drönarpilot
- Syftet med flygningen
- Datum för flygning samt tider för start och landning
- Skiss över flygväg eller område inom vilket flygning ska ske
- Maximal flyghöjd i meter över havsytans medelnivå (MLS)

Ansökan bör lämnas minst fem arbetsdagar före flygning för att säkerställa att den hinner behandlas.